


CSATLAKOZÁS KIALAKÍTÁSA CSÓKISÉRŐ FŰTÉSHEZ

- Húzza rá a 12/3 méretű, 200 mm hosszúságú zsugorcsovét a fűtőkábelre.
- Távolítsa el a fűtőkábel külső szigetelését kb 80 mm hosszan és az alatta található alumínium fóliát. Majd vágja be és távolítsa el a belső szigetelést . Fokozottan ügyeljen az áramvezetők sértetlenségére.
- Tegye szabaddá az áramvezetőket, az árnyékoló fém hálót sodorja össze, majd húzza rá a 6/2 zsugorcsovöket.
- A csomagban található toldóhüvelyekkel, lehetőleg hosszanti eltolással készítse el a csatlakozást a hidegvég kábelrel.
80 méternél hosszabb fűtőkábel kötése esetén használja a nagyobb keresztmetszetű toldóhüvelyeket.
- Húzza majd zsugorítsa rá a zsugorcsovöket a csatlakozásokra.
- Csúsztassa a csatlakozás közepére a 200 mm hosszú zsugorcsovöket, majd melegítse rá középről a szélei felé. Kb 300-350 °C hőmérsékletű hőlégfúvó ajánlott.

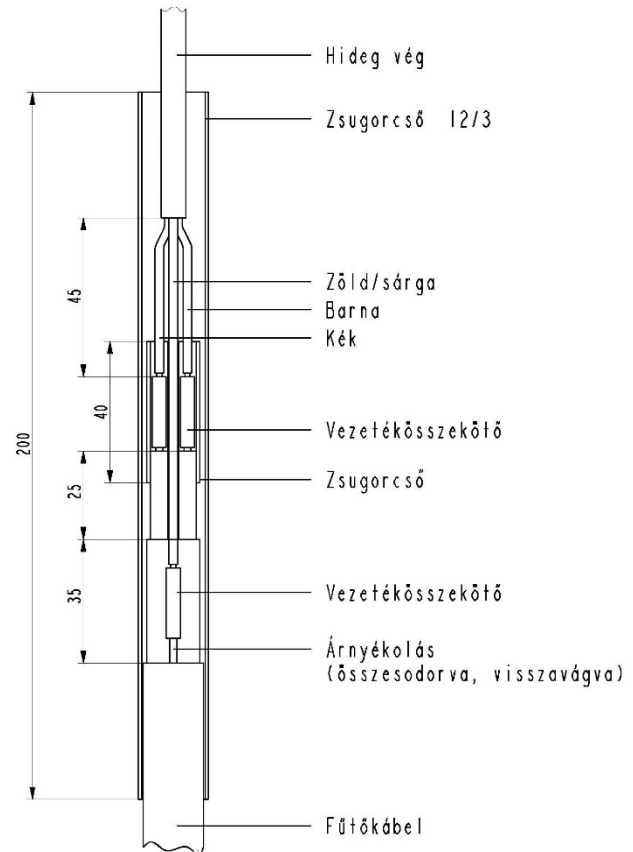

VÁPAFŰTÉS KIALAKÍTÁSA ESETÉN:

Célszerű a fent leírtak szerint kialakított kötést a 250 mm hosszú zsugorcsovövel megerősíteni.

A VÉGELZÁRÁS KIALAKÍTÁSA

- Állandó ellenállású fűtőkábel esetén a két vezetőt kösse össze, majd az 50 mm hosszú zsugorcsovövel lezárni.
- Önszabályzós fűtőkábel esetén a vezetőket **nem** szabad összekötni. A földelő szövet visszavágását követően az 50 mm hosszú zsugorcsovövel kell a végelzárást kialakítani.

VÁPAFŰTÉS kialakítása esetén a fentiek szerint kialakított végelzárást erősítse meg a 100 mm hosszú zsugorcsovövel.

**KÖTŐSZETT CSŐKISÉRŐ- ÉS VÁPAFŰTÉSHEZ
ÖNSZABÁLYZÓ ÉS ÁLLANDÓ ELLENÁLLÁSÚ FŰTŐKÁBELEKHEZ**



A CSOMAG TARTALMA:

Cellpack 149433 SRUM 6-2 fekete gyantás 6:2 zsugorcső	50 mm	3 db
---	-------	------

Cellpack 127417 SRH2 12-3 fekete gyantás 12:3 zsugorcső	50 mm	1 db
	100 mm	1 db
	200 mm	1 db
	250 mm	1 db

Haupa 291119 szigetetlen ónozott toldóhüvely 0,5 – 1,0 mm ²	3db
--	-----

Haupa 291120 szigetetlen ónozott toldóhüvely 1,5 – 2,5 mm ²	3db
--	-----

Kötődobozos kötéshez speciális kábelátvezető gyűrű és M20x1,5 méretű tömszelence javasolt, melyeket ezen csomag nem tartalmazza.

Javasolt típusok:

Wiska 10066412 ESKV 20 műanyag tömszelence
Wiska 10060772 EMUG 20 műanyag ellenanya
Wiska 10101192 FFD/20/01/713 kábelátvezető gumigyűrű max. 7 x 13 mm fűtőkábelhez

Ezen kötőszett tartalma robbanásveszélyes környezetben történő kötés kialakítására nem alkalmas.



MILE Kft. 1104 Budapest, Mádi utca 52.

Tel: +36/1/431-9800 www.mile-kft.hu www.e-mile.hu milekft@mile-kft.hu