

RENDSZERENGEDÉLY

A GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ ÉS A TERMÉK AZONOSÍTÁSA		
1.	Gyártó	Gustav Hensel GmbH & Co. KG Gustav-Hensel-Straße 6 Lennestadt
2.	Forgalmazó	Hensel Hungária Villamossági Kft. 1225 Budapest, Dűlő u.37-41.
3.	Termékcsoporthoz	Direkt TCS3 (1T és 1 vagy több T mérés)
4.	Termék megnevezés	Egy felhasználási helyes M63A.80A és V32A mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben, túlfeszültség levezetővel, kiépített dugaszolóaljzatos csatlakozással
5.	Típus (-család)	HB33K0FE4D-U1

Nyilatkozunk, hogy fenti termék az e dokumentum elválaszthatatlan részét képező, a Hensel Rendszerengedélyezési dokumentáció: Hensel Műszaki dokumentáció V04 (Kiadva: 2021.03.27.) Általános Szerelési és Telepítési utasítás a fogyasztásmérőhelyek kialakításához alkalmazott Hensel Mi és HB típusú szekrényekhez és tokozatokhoz V07 (kiadva 2024.06.01.) mellékletekben foglalt feltételek mellett áramhálózati felhasználásra műszakilag

ALKALMAS

6.	Rendszerengedély azonosító	HEN25.ES200(HB33K0FE4D-U1)-K-M63.80A-V32A Tf
7.	Kiadás alapja	MS-09-12-v09 Fogyasztásmérőhely tokozatok, szekrények direkt, azaz közvetlen csatlakozású méréssel rendelkező felhasználók részére
8.	Érvényesség kezdete	2025.03.31.
9.	Érvényesség lejárta	Visszavonásig
10.	Területi érvényesség	ELMŰ Hálózati Kft.; E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; MVM Émász Áramhálózati Kft.; Opus Titász Zrt

A termék műszaki tartalmát érintő bármilyen változásról a Gyártó / Forgalmazó köteles tájékoztatni a Rendszerengedélyt kiadó szervezeteket! Minősített esetben (megváltozott műszaki tartalom, minőségi probléma) a rendszerengedély visszavonható. A rendszerengedélyes termék eleget tesz a 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet alapján, az MSZ 447:2019 szabvány 311.4 pont kizárólagos őrizet biztosítása érdekében elvárt követelményének, alkalmas az engedélyesi funkcionális szempontok kielégítésére. A műszaki felelősség a gyártóé.

ELMŰ Hálózati Kft. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.	Simon Krisztián Méréstechnikai és mérőellenőrzési osztályvezető	
	Csontos Róbert Méréstechnikai szakterület vezető	
	Kovács Attila Zoltán Méréstechnológiai szakreferens	
MVM Émász Áramhálózati Kft.	Biliczki István Árammérési osztályvezető	
	Förgeteg Nikolett Mérési és csatlakozási szakterületvezető	
Opus Titász Zrt.	Kriston Beáta Mérési vezető	
	Kocsis István Méréstechnológiai szakterület vezető	
MEE VET	Kovács László MEE VET elnök	

ELMŰ Hálózati Kft.; E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; MVM Émász Áramhálózati Kft.; Opus Titász Zrt.	MEE VET	HEN25.ES200(HB33K0FE4D-U1)-K-M63.80A-V32A Tf számú RENDSZERENGEDÉLY CÍMOLDAL
Kiadás: 2025.03.31.	Melléklet: 2 db	Oldalszám: 1 / 5

A rendszerengedélyes termék műszaki adatlapja:

11.	Termékcsoport	Direkt TCS3 (1T és 1 vagy több T mérés)
12.	Típus	Egyedi
13.	Modularitás	Rendszerengedélyes kész elrendezés opcióval
14.	Árszabás 1 és max. áramerőssége (Mindennapszaki)	M63.80A (Mindennapszaki 3 x 80A-ig)
15.	Árszabás 2 és max. áramerőssége (Vezérelt)	V32A (Vezérelt 3 x 32A-ig)
16.	Árszabás 3 és max. áramerőssége (H vagy Geo tarifa)	H63A (H tarifa 3 x 63A-ig), Hv32A (Vezérelt H tarifa 3 x 32A-ig)
17.	Árszabás 4 és max. áramerőssége (Autótöltő)	M63.80A (Mindennapszaki 3 x 80A-ig)
18.	Árszabás 5 és max. áramerőssége (Inverter)	M63.80A (Mindennapszaki 3 x 80A-ig)
19.	Felhasználási helyek száma:	1
20.	Alkalmazás	Kültéri (K)
21.	Csatlakozás módja	Földkábel (F)
22.	Elhelyezés	Szabadon álló (SZ)
23.	Védővezető rendszere méretlen, mért	Méretlen: TN-C; Mért: TN-S/TN-C
24.	Érintésvédelmi osztály	II. osztály, kettős szigetelés
25.	Fogadott méretlen vezeték keresztmetszete	Max. 95 mm ² (Áramterhelhetőség: I _{nCu} 232 A, I _{nAl} 200 A)
26.	Elmő mért vezeték keresztmetszete	Max. 50 mm ²
27.	Opcionális elemek a méretlen részben	Nincs
28.	Opcionális elemek a mért részben	Nincs
29.	Méret	Magasság 1984 mm x Szélesség 660 mm x Mélység 245 mm
30.	Névleges feszültség	3 x 230 V / 400 V
31.	Névleges frekvencia	50 Hz
32.	Zárlati szilárdság (I _{cw} , I _{pk} , I _{cc})	< 6 kA (ICW= 15 kA/1s; IPK= 30 kA)
33.	Lökőfeszültség állóság	6 kV
34.	Környezeti hőmérséklet	min -25 C° / max +40 C°, legnagyobb napi átlaghőmérséklet 35 C°
35.	Légnedvességi feltételek	Relatív páratartalom átmenetileg 100% is lehet +25 C° legnagyobb hőmérséklet mellett
36.	UV állóság	UV-álló
37.	IP védettség	IP 54
38.	Ütésállóság	IK 10
39.	Szekrény anyaga	Tokozat: Üvegszálörlemény erősítésű polikarbonát (PC-GF) Szerelő- és takarólemez: PVC MZ, GRP
40.	Korrózióállóság (fém szekrények esetén)	-

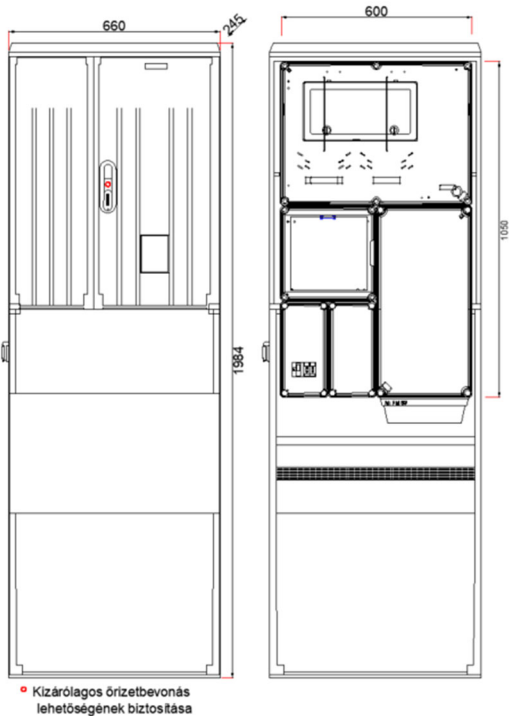
Megjegyzések:

- A kialakítás mind PVC, mind GRP takarólemezzel, fém és műanyag emelőlábbal kereskedelmi forgalomba kerülhet.
- Kizárólagos őrizet: A rendszerengedélyes termék a 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet alapján, az MSZ 447:2019 szabvány 311.4 pont kizárólagos őrizet követelményét biztosítja, ez a második ábrán jelölt pontokon lezárósodrony és lakat alkalmazásával kivitelezhető. A zárópecsétekhez való roncsolásmentes hozzáférés csak a felhasználó tevékeny közreműködése által biztosítható. A sodrony és lakat nem tartozék.
- Alapkiépítésben a vezeték keresztmetszet 3x32A-ig használható. Ettől nagyobb teljesítmény igény esetén a teljesítményhez illesztett vezeték szett használata szükséges.

Kiegészítések:

ELMŰ Hálózati Kft.; E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; MVM Émász Áramhálózati Kft.; Opus Titász Zrt.	MEE VET	HEN25.ES200(HB33K0FE4D-U1)-K-M63.80A-V32A Tf számú RENDSZERENGEDÉLY CÍMOLDAL
Kiadás: 2025.03.31.	Melléklet: 2 db	Oldalszám: 2 / 5

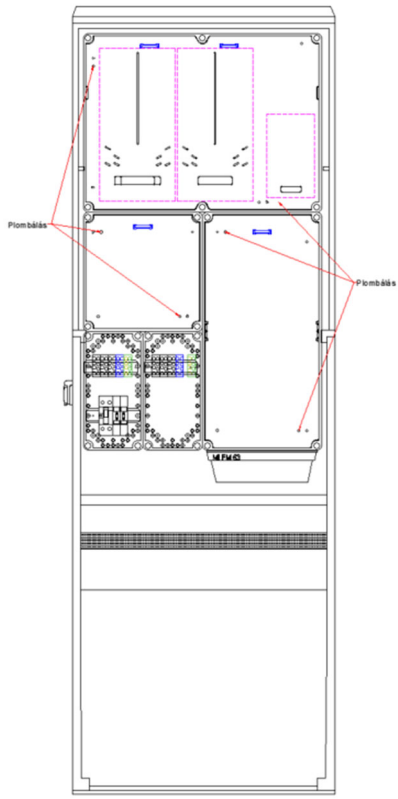
Rajzok, fényképek:

FÉNYKÉP (kizárólag jó minőségű):	KÖRVONALRAJZ (méretezett):
	 • Kizárólagos őrzetbevonás lehetőségeinek biztosítása

JÓ MINŐSÉGŰ FÉNYKÉP A BELSŐ TÉRRÉSZRŐL (mérő, vezérlő, sorozatkapocs, kismegszakító felszerelhetősége):



ELRENDEZÉSI RAJZ PLOMBÁLÁSI HELYEKKEL (kizárólag jó minőségű):

	
Plombálási helyek száma [db]	6

ANYAGLISTA: (Részletes anyaglista tételes megadása típusjellel, szükség esetén megjegyzéssel ellátva)

Megnevezés	db	Típusjel	Megjegyzés
300 x 300 mm-es szekrény, átlátszó zsanéros fedéllel	1	Mi 0220	
600 x 450 mm-es szekrény, átlátszó fedéllel	1	Mi 0600	
Ablak	1	NZ KL 54	
Szerelőlemez 2 mérő részére HB33K0-U1 szekrényhez	1	HB MP 6M-U	Kikönnnyítésekkel
Takarólemez csatlakozó térrezsre	1	HB EP 2K-U	Kikönnnyítésekkel
Kiemelő fogantyú	5	BSA GRIFF	
Kábelrögzítő sín	1	Mi TS 300-CS	
Kalapsín, rögzítő csavarokkal	3	Mi TS 121	
Kalapsín, rögzítő csavarokkal	2	Mi TS 30	
Kalapsín vezérlőkészülék rögzítésére, rögzítő csavarokkal	1	Mi TS VK	
Emelőláb, rögzítő csavarokkal	8	Mi DS 90, Mi DSM 90	
Emelőláb, rögzítő csavarokkal	5	Mi DS 50, Mi DSM 50	
Emelőláb, rögzítő csavarokkal	2	Mi DS 25	
Membrános kábelátvezető	2	ESM 32	
Fogyasztásmérő rögzítő csavar	2	ST3,9x16	Készletben, egy készlet 3 db
Plombálható csavar ellendarabbal	6	HB PK	M4x16
Szerelőlemez rögzítő csavar	10	CsavarPZDM4x16	M4x16
Összeépítő készlet, tömítéssel	6	Mi WD 2, HB WD 3	
Vezeték egységcsomag	1	VECSxxx-U	H07V-K, 10 mm2
Nyomás kiegyenlítő elem	1	BM 20 G	Kondenzvíz képződés csökkentésére
300 x 600 mm-es szekrény, teli fedéllel	1	Mi 0401	Kizárólagos őrizetbe-vonásra előkészítve
Érintésvédelmi takarólemez, 300 x 600 mm-es szekrényhez, kivágással	1	Mi EP 4-CS	Plombálható
300 x 600 mm-es szekrényhez	1	Mi EP 4-CS	Plombálható
Zárfedél rendezőtérrel	1	Mi FM 63	
Kapocs	10	HLAKx 35 1/2	Funkciónak megfelelő színben
Kapocs	3	RKA 95/2, OLT 95/2	Funkciónak megfelelő színben
Kapocs	1	RKA 95/3, OLT95/3	Funkciónak megfelelő színben
Kábelrögzítő sín	1	Mi TS 300-CS	
Kalapsín, rögzítő csavarokkal	3	Mi TS 121	
300 x 150 mm-es szekrény, átlátszó fedéllel	1	Mi 0100	Takarómaszkkal, 4 modulós kivágással
300 x 150 mm-es szekrény, teli fedéllel	1	Mi 0101	
Túláram-, és zárlatvédelemmel kombinált ÁVK	1	2 pólus, 16 A, 30 mA	
Túlfeszültség-védelmi eszköz	1	V50 1+NPE - 280	T1+T2
Dugaszolóaljzat	1	SCHUKO, max. 16 A	Dugaszolóaljzat
Földelés jel	1	D47	
Kapocsjelölések	x		Szükség szerint
Rögzítés védelem	1	HB FR	Rögzítés védelem
Adattábla	1		Típus szerint, kizárólagos őrizet alkalmazására felhívó szöveggel
Felhasználónak átadandó dokumentáció	1		Darabvizsgálati jegyzőkönyv, EU Megfelelőségi nyilatkozat, Vásárlói tájékoztató, Egyoldalas kapcsolási rajz
Önálló térelem tartószerkezet	1	EM 660/2000/245	66AL kábelrögzítő sínnel

ELMŰ Hálózati Kft.; E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; MVM Émász Áramhálózati Kft.; Opus Titász Zrt.	MEE VET	HEN25.ES200(HB33K0FE4D-U1)-K-M63.80A-V32A TF számú RENDSZERENGEDÉLY CÍMOLDAL
Kiadás: 2025.03.31.	Melléklet: 2 db	Oldalszám: 4 / 5

OPCIONÁLIS ELEMEEK:

Megnevezés	Típusjel	Megjegyzés
Tömszelence	AKMxx	Kábelek bevezetésére
Tömszelence	BOPLA MBF 20-RJ45, vagy ezzel egyenértékű	Vezérlő készülék antenna vezeték átvezetésére
Zárófedél	Mi FP 70	
Felirat egységcsomag	FECS-U	
Szerelőlemez tartó készlet	HBMPT	Karbantartási munkákhoz
Földelés csatlakozó doboz	DP 9026-U	
Kábelrögzítő	EMITER UKZ X, PUK XXX	A DKP66AL kábelrögzítő sínre
Kapocs	RKA 50/2, OLT 50/2	Funkciónak megfelelő színben
Kiegészítő vezeték egységcsomag	VECS-33K0M16	H07V-K, 16 mm ² , 63 A-ig
Kiegészítő vezeték egységcsomag	VECS-33K0M25	H07V-K, 25 mm ² , 80 A-ig

Megjegyzések:

- A fogyasztásmérő szekrény kizárólag a fenti **OPCIONÁLIS ELEMEEK** listában szereplőkkel egészíthetők ki.
- A VECSxxx-U vezeték egységcsomagban szereplő vezetékek 10 mm, ill. 18 mm hosszú trapéz alakúra préselt szigetelőgalléros érvéghüvelyekkel szereltek. A kiegészítő vezeték egységcsomagban szereplő vezetékek szintén 10 mm, ill. 18 mm/22 mm hosszú szigetelőgalléros érvéghüvelyekkel szereltek, amelyek préselése szabályos négyszög, vagy hatszög alakú.
- További információk a Rendszerengedélyezési Dokumentációban találhatóak.
- A mérőhely funkcionális egységeit a telepítés során az előírt tájékoztató feliratokkal el kell látni.
- A vezérlőkészülék tápellátásának biztosítása kapcsán az alábbi egyenértékűségi nyilatkozatot tesszük: az alkalmazott belső vezetékvezési megoldás egyenértékű az MSZ 447:2019 szabvány megoldás 6.5.7.3. pontjában foglaltakkal.
- A berendezés 35 mm² elmenő mért kábel csatlakoztatási lehetőséggel kerül forgalomba.

ELMŰ Hálózati Kft.; E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; MVM Émász Áramhálózati Kft.; Opus Titász Zrt.	MEE VET	HEN25.ES200(HB33K0FE4D-U1)-K-M63.80A-V32A Tf számú RENDSZERENGEDÉLY CÍMOLDAL
Kiadás: 2025.03.31.	Melléklet: 2 db	Oldalszám: 5 / 5