

# FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK

GYÁRTMÁNYKATALÓGUS

Rendszerengedélyes direkt és indirekt  
fogyasztásmérő szekrényeink



Érvényes: 2022. szeptember 01-től visszavonásig.



Egy felhasználási helyes **Mindennapszaki 3x63A-ig és Mindennapszaki 3x80A-ig** mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben

**Rendszerengedély azonosító:**

63A-ig: GYI20.ES001(IN53)-K-M63A


80A-ig: GYI20.ES002(IN53)-K-M80A

**Gyártói típusazonosító:**


63A-ig: GYI53-63-SK50/SK (D, E, F, G, H)

80A-ig: GYI53-80-SK50/SK (D, E, F, G, H)


GYI53-63-SK50/SK-(D)  
GYI53-80-SK50/SK-(D)

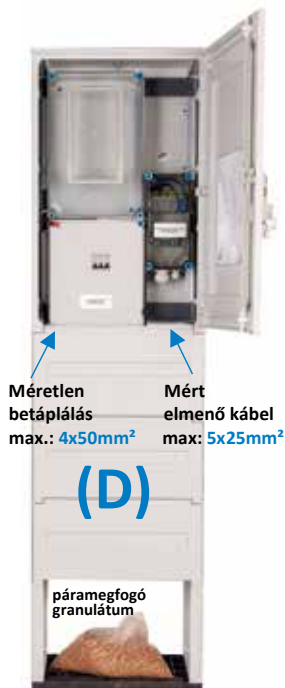

GYI53-63-SK50/SK-(E)  
GYI53-80-SK50/SK-(E)

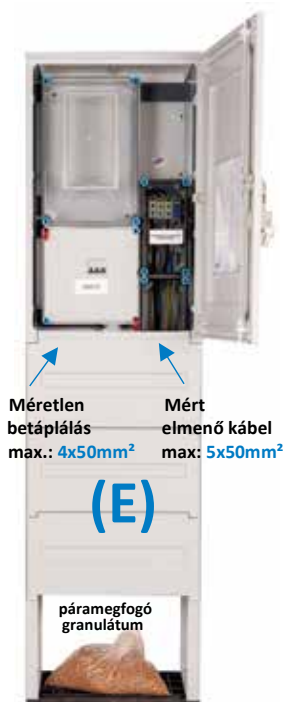


GYI53-63-SK50/SK-(F)  
GYI53-80-SK50/SK-(F)

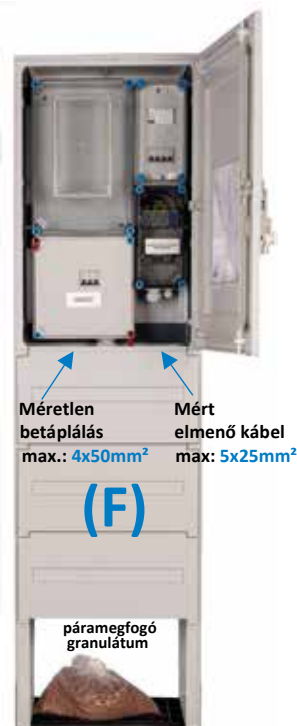

GYI53-63-SK50/SK-(G)  
GYI53-80-SK50/SK-(G)



GYI53-63-SK50/SK-(H)  
GYI53-80-SK50/SK-(H)

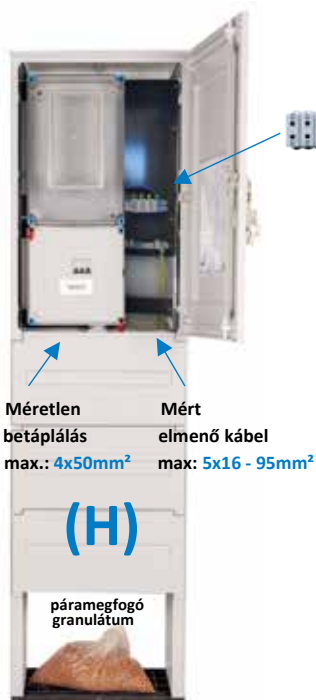

Szekerényeink opcionálisan a megrendelő igénye szerint kialakíthatóak pl.: kismegszakító, áramvédőrelé, dugalj, biztosító aljzat, sorkapocs stb.

elmenő kábel keresztmetszete:  
**5x16mm<sup>2</sup> - 5x95mm<sup>2</sup>-ig**

Több alkatrész beépítése esetén a szekrény mérete is megváltozhat!



**Jelmagyarázat:**

**GYI** GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód  
**53** Incobex gyártmány (IP44), IK10 szekrény mérete  
**63 vagy 80** áramerősség 3x63A-ig vagy 3x80A-ig  
/ mért oldal következik a per után  
**SK** sorkapocs, beköthető kábel keresztmetszete  
max.: **5x16mm<sup>2</sup>-től - 5x95mm<sup>2</sup>-ig**  
**(D-H)** szekrény kialakításai

A GYULAI Kft. által gyártott rendszerengedélyes direkt fogyasztásmérő szekrények az alábbiak szerint kerülnek átadásra:

- Adattábla, mely tartalmazza a szekrény adatait
- EU Megfelelőségi nyilatkozat, Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv
- Kizárólagos őrizet miatt a szekrény tartalmazza a cylinder zárbetétet, továbbá kipárolgás miatt a páramegfogó granulátumot, valamint a kábelmegfogó bilincseket.

A szekrények telepítéséhez egyéb villamos segédanyagra nincs szükség!



Egy felhasználási helyes **Mindennapszaki 3x63A-ig és Mindennapszaki 3x80A-ig** mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben

**Rendszerengedély azonosító:**

63A-ig: GYI20.ES045(IN53)-K-M63A

80A-ig: GYI20.ES046(IN53)-K-M80A

**Gyártói típusazonosító:**


63A-ig: GYI53-63-SK95/SK (K, L, M, N, O)

80A-ig: GYI53-80-SK95/SK (K, L, M, N, O)


GYI53-63-SK95/SK-(K)  
GYI53-80-SK95/SK-(K)




GYI53-63-SK95/SK-(L)  
GYI53-80-SK95/SK-(L)

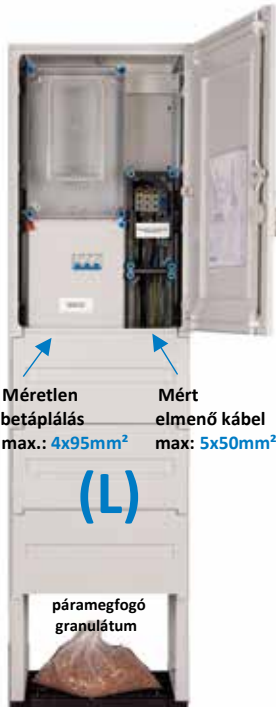


GYI53-63-SK95/SK-(M)  
GYI53-80-SK95/SK-(M)

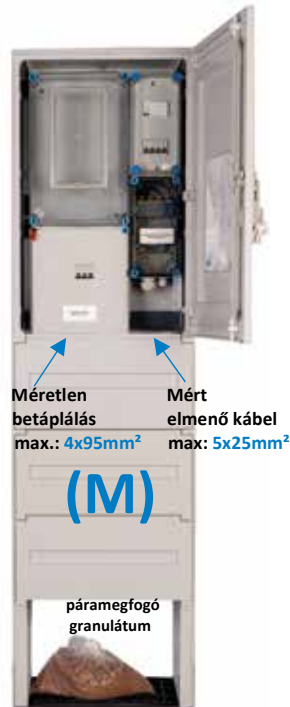

GYI53-63-SK95/SK-(N)  
GYI53-80-SK95/SK-(N)

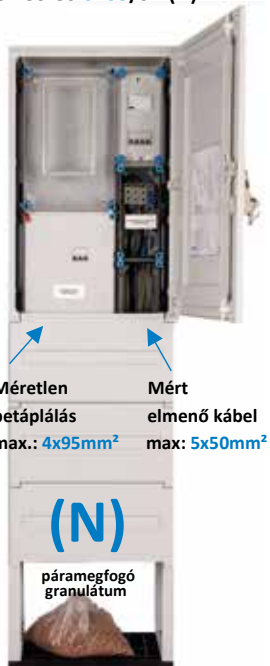

GYI53-63-SK95/SK-(O)  
GYI53-80-SK95/SK-(O)

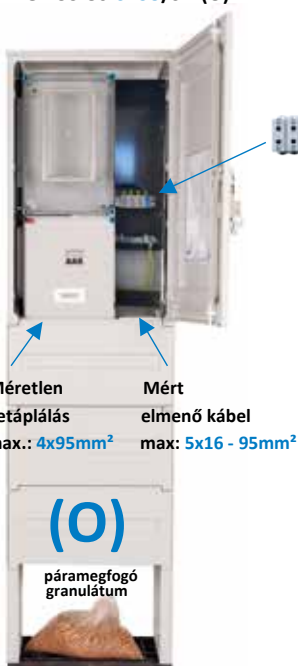

Szekrényeink opcionálisan a megrendelő igénye szerint kialakíthatóak pl.: kismegszakító, áramvédőrelé, dugalj, biztosító aljzat, sorkapocs, túlfeszültség védelem stb.



elmenő kábel keresztmetszete:

**5x16mm<sup>2</sup> - 5x95mm<sup>2</sup>-ig**

**Több alkatrész beépítése esetén a szekrény mérete is megváltozhat!**

**Jelmagyarázat:**

**GYI** GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód  
**53** Incobex gyártmány (IP44), IK10 szekrény mérete  
**63 vagy 80** áramerősség 3x63A-ig vagy 3x80A-ig  
/ mért oldal következik a per után  
**SK** sorkapocs, beköthető kábel keresztmetszete  
max: **5x16mm<sup>2</sup>-tól - 5x95mm<sup>2</sup>-ig**  
**(K-O)** szekrény kialakításai

A GYULAI Kft. által gyártott rendszerengedélyes direkt fogyasztásmérő szekrények az alábbiak szerint kerülnek átadásra:

- Adattábla, mely tartalmazza a szekrény adatait
- EU Megfelelőségi nyilatkozat, Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv
- Kizárólagos őrizet miatt a szekrény tartalmazza a cylinder zárbetétet, továbbá kipárolgás miatt a páramegfógo granulátumot, valamint a kábelmegfógo bilincseket.

A szekrények telepítéséhez egyéb villamos segédanyagra nincs szükség!



Egy felhasználási helyes

**Mindennapszaki 3x63A-ig és Vezérelt 3x32A-ig vagy H tarifa 3x63A-ig**  
**Mindennapszaki 3x80A-ig és Vezérelt 3x32A-ig vagy H tarifa 3x63A-ig**  
 mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben

**Rendszerengedély azonosító:**



63A-ig: GYI20.ES005(IN66)-K-M63A-V32A

80A-ig: GYI20.ES006(IN66)-K-M80A-V32A

**Gyártói típusazonosító:**

63A-ig: GYI66-63-32-SK50/SK-SK

80A-ig: GYI66-80-32-SK50/SK-SK

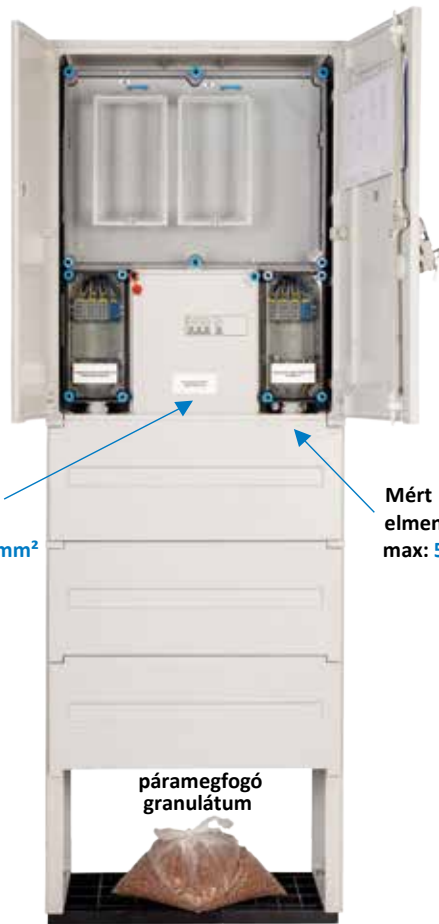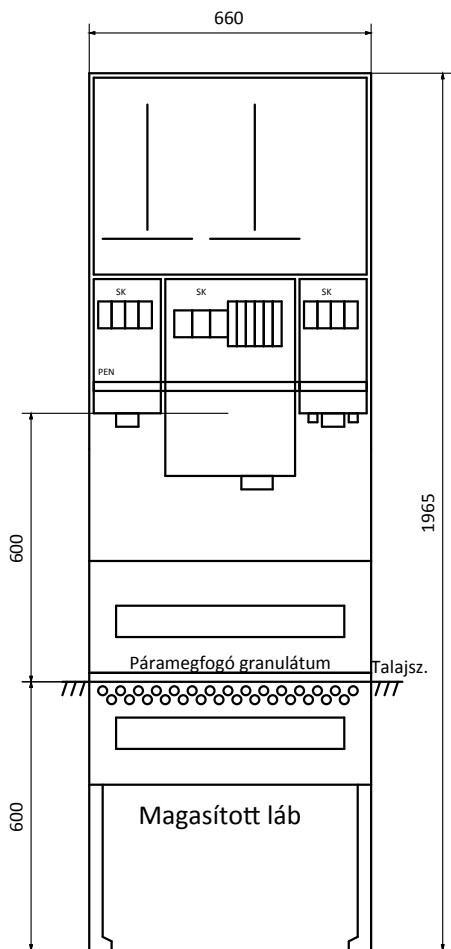

**Árszabás:**

- Árszabás 1 (Mindennapszaki)
- Árszabás 2 (Vezérelt)
- Árszabás 3 (H vagy Geo tarifa)
- Árszabás 4 (Autótöltő)
- Árszabás 5 (Inverter)

- GYI
- 66
- 63 vagy 80
- 32
- SK50 vagy 00
- /
- SK

**Jelmagyarázat:**

GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód  
 Incobex gyártmány (IP44), IK10 szekrény mérete  
 áramerősség 3x63A-ig vagy 3x80A-ig  
 áramerősség vezérelt 3x32A-ig vagy H tarifa 3x63A-ig  
 sorkapocs vagy NH00 szakaszoló  
 beköthető max. keresztmetszete 4x50mm<sup>2</sup>  
 mért oldal következik a per után  
 sorkapocs beköthető kábel keresztmetszete max.:25mm<sup>2</sup>  
 opcióban kérhető max.: 5x50 mm<sup>2</sup> kialakítással

A GYULAI Kft. által gyártott rendszerengedélyes direkt fogyasztásmérő szekrények az alábbiak szerint kerülnek átadásra:

- Adattábla, mely tartalmazza a szekrény adatait
- EU Megfelelőségi nyilatkozat, Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv
- Kizárólagos őrizet miatt a szekrény tartalmazza a cylinder zárbetétet, továbbá kipárolgás miatt a páramegfogó granulátumot, valamint a kábelmegfogó bilincseket.

**A szekrények telepítéséhez egyéb villamos segédanyagra nincs szükség!**



Egy felhasználási helyes

**Mindennapszaki 3x63A-ig, Vezérelt 3x32A-ig és H tarifa 3x63A-ig**  
**Mindennapszaki 3x80A-ig, Vezérelt 3x32A-ig és H tarifa 3x63A-ig**  
 mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben

**Rendszerengedély azonosító:**



63A-ig: GYI20.ES007(IN106)-K-M63A-V32A-H63A

80A-ig: GYI20.ES008(IN106)-K-M80A-V32A-H63A

**Gyártói típusazonosító:**

63A-ig: GYI106-63-32-63-SK95/SK-SK-SK

80A-ig: GYI106-80-32-63-SK95/SK-SK-SK

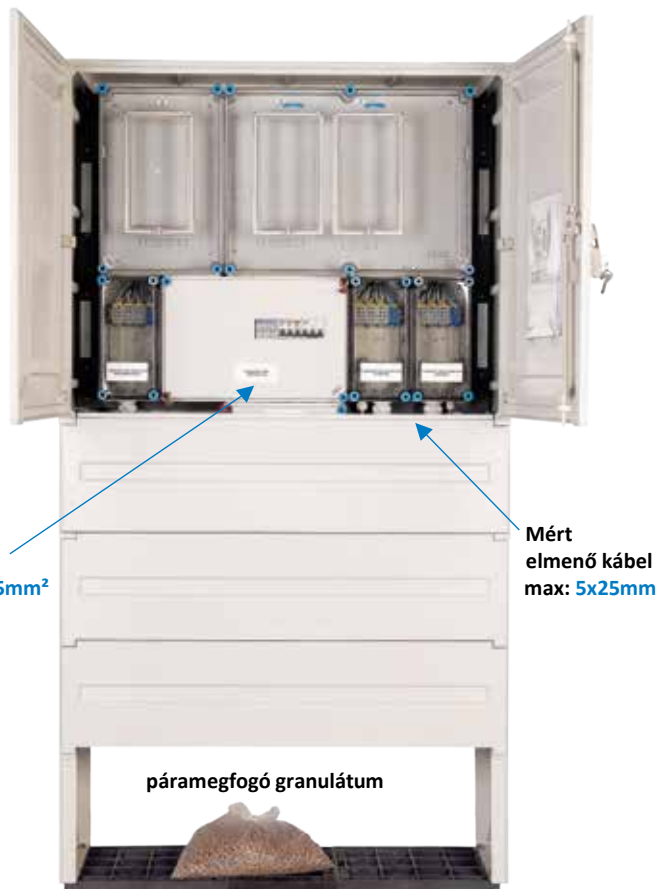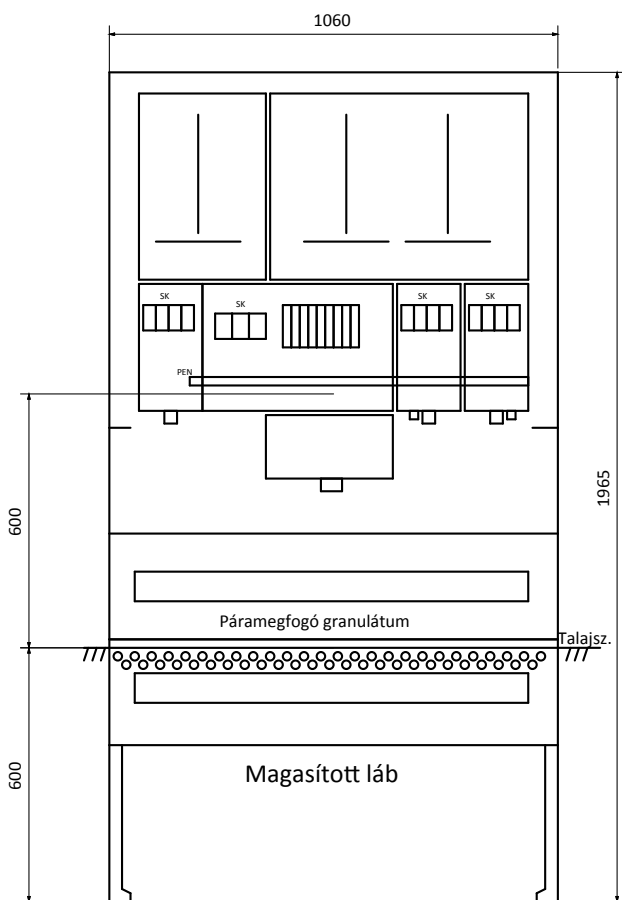

**Árszabás:**

- Árszabás 1 (Mindennapszaki)
- Árszabás 2 (Vezérelt)
- Árszabás 3 (H vagy Geo tarifa)
- Árszabás 4 (Autótöltő)
- Árszabás 5 (Inverter)

- GYI
- 106
- 63 vagy 80
- 32
- 63
- SK95 vagy 00
- /
- SK

**Jelmagyarázat:**

GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód  
 Incobex gyártmány (IP44), IK10 szekrény mérete  
 áramerősség 3x63A-ig vagy 3x80A-ig  
 áramerősség vezérelt 3x32A-ig  
 áramerősség H tarifa 3x63A-ig  
 sorkapocs vagy NH00 szakaszoló,  
 beköthető max. keresztmetszete 4x95mm<sup>2</sup>  
 mért oldal következik a per után  
 sorkapocs beköthető kábel keresztmetszete max.: 5x25mm<sup>2</sup>  
 opcióban kérhető max.: 5x50 mm<sup>2</sup> kialakítással

A GYULAI Kft. által gyártott rendszerengedélyes direkt fogyasztásmérő szekrények az alábbiak szerint kerülnek átadásra:

- Adattábla, mely tartalmazza a szekrény adatait
- EU Megfelelőségi nyilatkozat, Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv
- Kizárólagos őrizet miatt a szekrény tartalmazza a cylinder zárbetétet, továbbá kipárolgás miatt a páramegfógó granulátumot, valamint a kábelmegfógó bilincseket.


**A szekrények telepítéséhez egyéb villamos segédanyagra nincs szükség!**






## Két felhasználási helyes M63A csoportos mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben túlfeszültség levezetővel, tűzeseti leválasztóval

Rendszerengedély azonosító: **GYI22.TS047(IN66)-K-2(M63A)-Tf\_TI**  
Gyártói típusazonosító: **GYI66-K-2M(63A)-Tf\_TI**

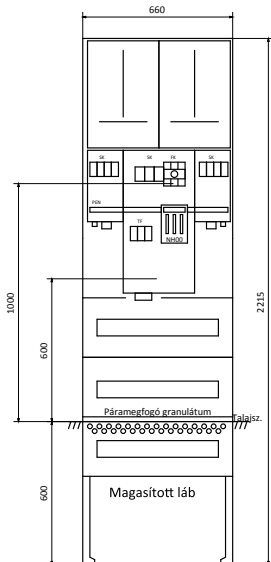

## Három felhasználási helyes M63A csoportos mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben túlfeszültség levezetővel, tűzeseti leválasztóval


Rendszerengedély azonosító: **GYI22.TS048(IN106)-K-3(M63A)-Tf\_TI**  
Gyártói típusazonosító: **GYI106-K-3M(63A)-Tf\_TI**

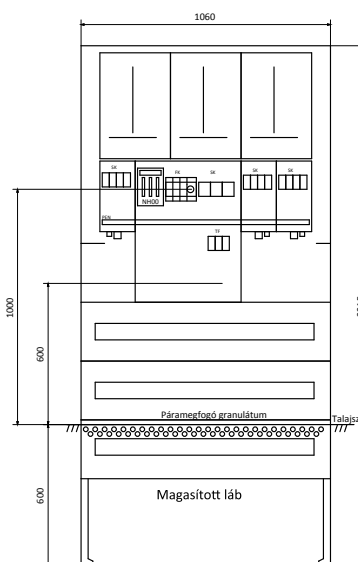

## Hasító szekrény tűzeseti főkapcsolóval földkábeles, szabadon álló kivitelben plombálással vagy plombálás nélkül

Gyártói típusazonosító: **GYI66-2/K1-0-0-0-0**


### Tervezői segédlet

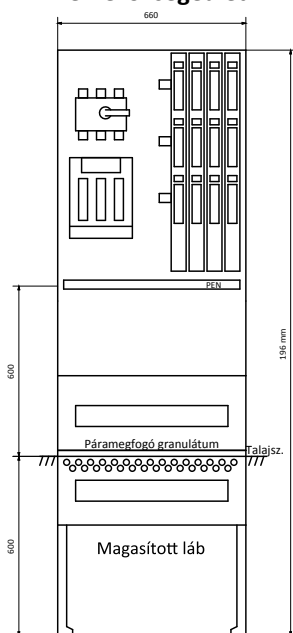

## Hasító szekrény földkábeles, szabadon álló kivitelben plombálással vagy plombálás nélkül

Gyártói típusazonosító: **GYI40-2/0-0**

### Tervezői segédlet

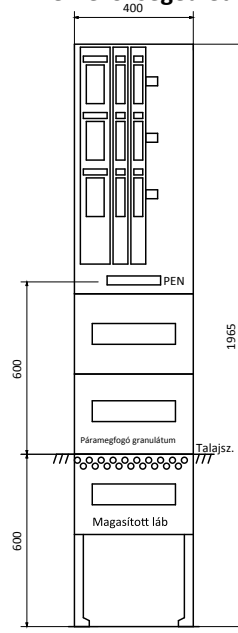

A GYULAI Kft. által gyártott rendszerengedélyes direkt fogyasztásmérő szekrények az alábbiak szerint kerülnek átadásra:

- Adattábla, mely tartalmazza a szekrény adatait
- EU Megfelelőségi nyilatkozat, Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv
- Kizárólagos őrizet miatt a szekrény tartalmazza a cylinder zárbetétet, továbbá kipárolgás miatt a páramegfogó granulátumot, valamint a kábelmegfogó bilincseket.

**A szekrények telepítéséhez egyéb villamos segédanyagra nincs szükség!**




**Méretlen poliészter elosztó szekrény** felületre szerelt  
kivitelben **NH készülékkel** a méretlen oldalon

**Rendszerengedély azonosító:** GYI20.C040(HA30)-K2-T

**Gyártói típusazonosító:** GYIH30-00

**Jelmagyarázat:**

<b>GYI</b>	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
<b>20.C040</b>	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
<b>HA</b>	Hager gyártmányú poliészter szekrény
<b>30</b>	szekrény mérete, szélessége
<b>K2</b>	csatlakozás módja: földkábeles 2-es kateg.
<b>T</b>	műszaki kialakítás: telekhatáron
<b>00</b>	NH00 szakaszoló 160A-es

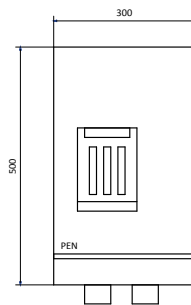


**Méretlen poliészter elosztó szekrény** felületre szerelt  
kivitelben **NH készülékkel** a méretlen oldalon

**Rendszerengedély azonosító:** GYI20.C041(HA30)-K3-T

**Gyártói típusazonosító:** GYIH30-00-00

**Jelmagyarázat:**

<b>GYI</b>	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
<b>20.C041</b>	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
<b>HA</b>	Hager gyártmányú poliészter szekrény
<b>30</b>	szekrény mérete, szélessége
<b>K3</b>	csatlakozás módja: földkábeles 3-as kateg.
<b>T</b>	műszaki kialakítás: telekhatáron
<b>00-00</b>	NH00 szakaszoló 160A-es

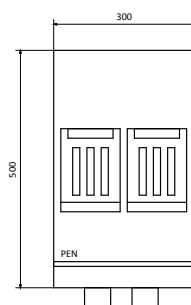


**Méretlen poliészter elosztó szekrény** felületre szerelt  
kivitelben **sorozatkapocs készülékkel** a méretlen oldalon

**Rendszerengedély azonosító:** GYI20.C042(HA30)-K3-T

**Gyártói típusazonosító:** GYIH30-SK

**Jelmagyarázat:**

<b>GYI</b>	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
<b>20.C042</b>	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
<b>HA</b>	Hager gyártmányú poliészter szekrény
<b>30</b>	szekrény mérete, szélessége
<b>K3</b>	csatlakozás módja: földkábeles 3-as kateg.
<b>T</b>	műszaki kialakítás: telekhatáron

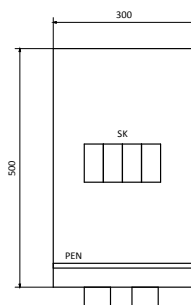

**Méretlen keresztmetszetzváltó szekrény**  
**NH készülékkel** a méretlen oldalon, szabadon álló kivitelben

**Rendszerengedély azonosító:**

GYI20.C043(IN40-V2)-K5-Sz

**Gyártói típusazonosító:**

GYI40-V2

**Jelmagyarázat:**

<b>GYI</b>	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
<b>20.C043</b>	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
<b>IN</b>	Incobex gyártmányú szekrény (IP 44)
<b>40</b>	szekrény mérete, szélessége
<b>V2</b>	vízszintes NH2 késes szakaszoló biztosító aljzat
<b>K5</b>	csatlakozás módja: földkábeles 5-ös kategória
<b>Sz</b>	műszaki kialakítás: szabadon álló



**Rendszerengedély azonosító:**

GYI20.C044(IN26-V00)-K2-Sz

**Gyártói típusazonosító:**

GYI26-V00

**Jelmagyarázat:**

<b>GYI</b>	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
<b>20.C044</b>	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
<b>IN</b>	Incobex gyártmányú szekrény (IP 44)
<b>26</b>	szekrény mérete, szélessége
<b>V00</b>	vízszintes NH00 késes szakaszoló biztosító aljzat
<b>K2</b>	csatlakozás módja: földkábeles 2-es kategória
<b>Sz</b>	műszaki kialakítás: szabadon álló



A GYULAI Kft. által gyártott rendszerengedélyes direkt fogyasztásmérő szekrények az alábbiak szerint kerülnek átadásra:


- Adattábla, mely tartalmazza a szekrény adatait
- EU Megfelelőségi nyilatkozat, Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv
- Kizárólagos őrizet miatt a szekrény tartalmazza a cylinder zárbetétet, továbbá kipárolgás miatt a páramegfogó granulátumot, valamint a kábelmegfogó bilincseket.

A szekrények telepítéséhez egyéb villamos segédanyagra nincs szükség!




## Indirekt (áramváltós) mérés 100A-tól – 250A-ig földkábeles, szabadon álló, kombinált szekrény kivitelben

<b>Rendszerengedély azonosító:</b>	<b>Gyártói típusazonosító:</b>
GYI20.AS016(IN106HO)-K-100A	GYI106-K-100A-2/1
GYI20.AS017(IN106HO)-K-150A	GYI106-K-150A-2/1
GYI20.AS018(IN106HO)-K-200A	GYI106-K-200A-2/1
GYI20.AS019(IN106HO)-K-250A	GYI106-K-250A-2/1

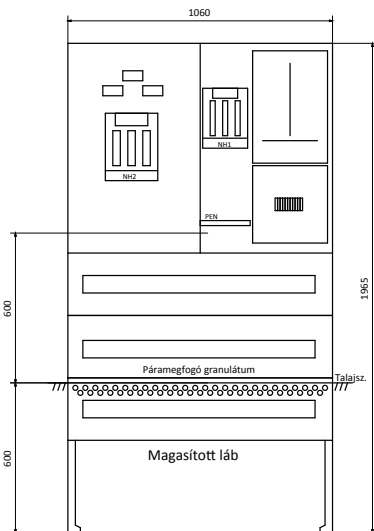

## Indirekt (áramváltós) mérés 100A-tól – 500A-ig földkábeles, szabadon álló, kombinált szekrény kivitelben

<b>Rendszerengedély azonosító:</b>	<b>Gyártói típusazonosító:</b>
GYI20.AS009(IN80VE+40)-K-100A	GYI80+40-K-100A-2/2
GYI20.AS010(IN80VE+40)-K-150A	GYI80+40-K-150A-2/2
GYI20.AS011(IN80VE+40)-K-200A	GYI80+40-K-200A-2/2
GYI20.AS012(IN80VE+40)-K-250A	GYI80+40-K-250A-2/2
GYI20.AS013(IN80VE+40)-K-300A	GYI80+40-K-300A-2D/2D
GYI20.AS014(IN80VE+40)-K-400A	GYI80+40-K-400A-3D/3D
GYI20.AS015(IN80VE+40)-K-500A	GYI80+40-K-500A-3D/3D

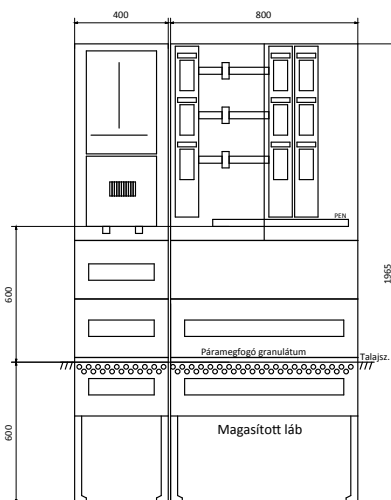


## Indirekt (áramváltós) mérő modul


tartószerkezetre-, felületre szerelt, vagy szabadon álló kivitelben

<b>Rendszerengedély azonosító:</b>	<b>Gyártói típusazonosító:</b>
GYI20.AM037(HA50-PRIMER)-F	GYIH50-F-PRIMER („A” modul)
GYI20.AM038(RI60-PRIMER)-F	GYIR60-F-PRIMER („B” modul)
GYI20.AM039(IN40-PRIMER)-F	GYI40-F-PRIMER („C” modul)


„A” modul: GYIH50-F-PRIMER



„C” modul: GYI40-F-PRIMER

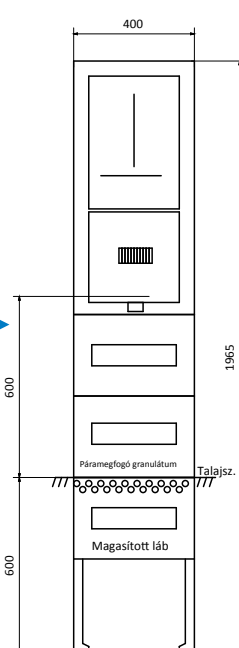

„B” modul GYIR60-F-PRIMER



Közvetlen a mérőszekrény mellé  
Tartószerkezetre, vagy felületre szerelve

A GYULAI Kft. által gyártott rendszerengedélyes indirekt fogyasztásmérő szekrények az alábbiak szerint kerülnek átadásra:

- Adattábla, mely tartalmazza a szekrény adatait
- EU Megfelelőségi nyilatkozat, Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv
- Kizárólagos őrizet miatt a szekrény tartalmazza a cylinder zárbetétet, továbbá kipárolgás miatt a páramegfó granulátumot, valamint a kábelmegfó bilincseket.

A szekrények telepítéséhez egyéb villamos segédanyagra nincs szükség!







## Indirekt (áramváltós) mérés 100A-tól – 500A-ig földkábeles, szabadon álló, kombinált szekrény kivitelben

## Indirekt (áramváltós) mérés 100A-tól – 500A-ig földkábeles, szabadon álló, kombinált szekrény kivitelben

<u>Rendszerengedély azonosító:</u>	<u>Gyártói típusazonosító:</u>
GYI20.AS020(GS81)-K-100A	GYI81-K-100A-2/2
GYI20.AS022(GS81)-K-150A	GYI81-K-150A-2/2
GYI20.AS024(GS81)-K-200A	GYI81-K-200A-2/2
GYI20.AS026(GS81)-K-250A	GYI81-K-250A-2/2
GYI20.AS028(GS81)-K-300A	GYI81-K-300A-2D/2D
GYI20.AS030(GS81)-K-400A	GYI81-K-400A-3D/3D
GYI20.AS032(GS81)-K-500A	GYI81-K-500A-3D/3D


<u>Rendszerengedély azonosító:</u>	<u>Gyártói típusazonosító:</u>
GYI20.AS021(GS114)-K-100A	GYI114-K-100A-2/2
GYI20.AS023(GS114)-K-150A	GYI114-K-150A-2/2
GYI20.AS025(GS114)-K-200A	GYI114-K-200A-2/2
GYI20.AS027(GS114)-K-250A	GYI114-K-250A-2/2
GYI20.AS029(GS114)-K-300A	GYI114-K-300A-2D/2D
GYI20.AS031(GS114)-K-400A	GYI114-K-400A-3D/3D
GYI20.AS033(GS114)-K-500A	GYI114-K-500A-3D/3D

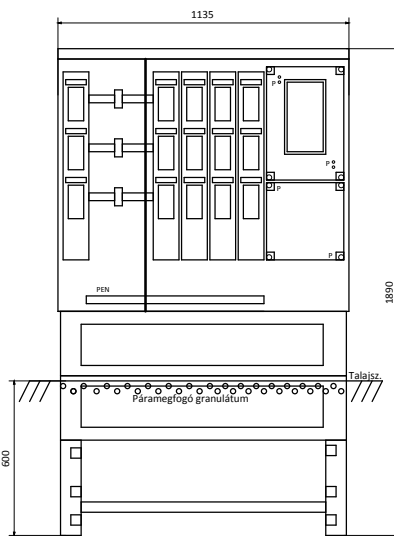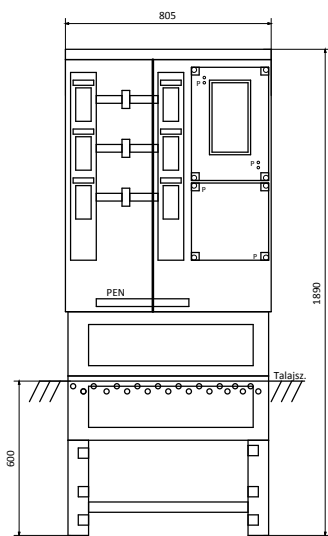

## Indirekt (áramváltós) Megszakító szekrény 400A-tól – 630A-ig földkábeles, szabadon álló, kombinált szekrény kivitelben tűzeseti főkapcsolóval

<u>Rendszerengedély azonosító:</u>	<u>Gyártói típus azonosító:</u>
GYI20.AA034(IN106Q)-Á-400A	GYI106-Á-400A-FK/3D
GYI20.AA035(IN106Q)-Á-500A	GYI106-Á-500A-FK/3D
GYI20.AA036(IN106Q)-Á-630A	GYI106-Á-630A-FK/3D

**Szükséges hozzá áramváltós különálló mérőmodul!**  
**GYIH50-F-PRIMER („A” modul)** – Tartószerkezetre, vagy felületre szerelve  
**GYIR60-F-PRIMER („B” modul)** – Tartószerkezetre, vagy felületre szerelve  
**GYI40-F-PRIMER („C” modul)** – Közvetlen a mérőszekrény mellé

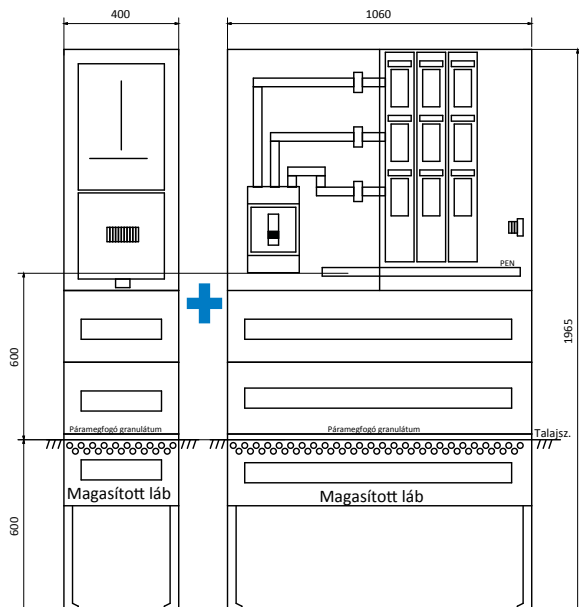

A GYULAI Kft. által gyártott rendszerengedélyes indirekt fogyasztásmérő szekrények az alábbiak szerint kerülnek átadásra:

- Adattábla, mely tartalmazza a szekrény adatait
- EU Megfelelőségi nyilatkozat, Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv
- Kizárólagos őrizet miatt a szekrény tartalmazza a cylinder zárbetétet, továbbá kipárolgás miatt a páramegfogó granulátumot, valamint a kábelmegfogó bilincseket.

**A szekrények telepítéséhez egyéb villamos segédanyagra nincs szükség!**



## Megszakító fogyasztásmérő szekrényeink 630A-tól - 1000A-ig Indirekt mérőmodullal (belül a mérés)

földkábeles, szabadon álló, kombinált szekrény kivitelben tűzeseti főkapcsolóval

Tervezői segédlet

A szekrények rendszerengedélyeztetése folyamatban van!

### Gyártói típusazonosító:


GYI146-K-630A-FK/...

GYI146-K-800A-

GYI146-K-1000A-FK/...

### Elmenő oldalon a leágazás(ok) a megrendelő igénye szerint kialakítható:

kapcsoló, tűzeseti kapcsoló, túlfeszültség levezető; a levezetőhöz tartozó NH00 szakaszoló ill. D02 biztosító aljzat, továbbá NH2/NH3 szakaszolók stb.

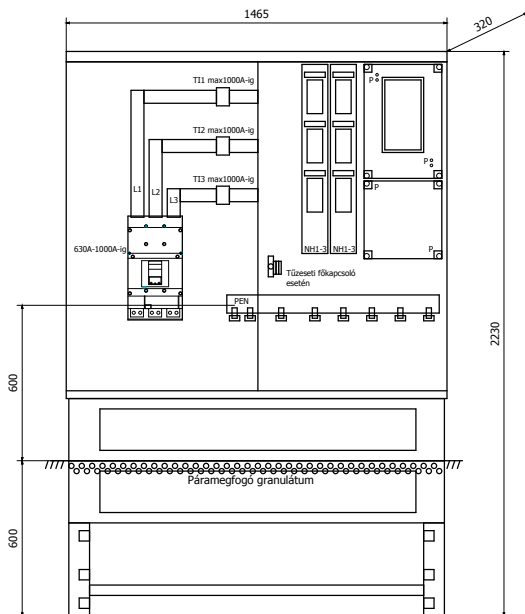

300mm hely áll rendelkezésre a leágazások számára



## Megszakító fogyasztásmérő szekrényeink 630A-tól - 1500A-ig Indirekt mérőmodullal (kívül a mérés)

földkábeles, szabadon álló, kombinált szekrény kivitelben tűzeseti főkapcsolóval

### Gyártói típusazonosító:

GYI146+40-K-630A-FK/...

GYI146+40-K-750A-FK/...

GYI146+40-K-800A-FK/...

GYI146+40-K-1000A-FK/...


GYI146+40-K-1250A-FK/... (szekrény mélysége: 470mm)

GYI146+40-K-1500A-FK/... (szekrény mélysége: 470mm)

### Elmenő oldalon a leágazás(ok) a megrendelő igénye szerint kialakítható:

kapcsoló, tűzeseti kapcsoló, túlfeszültség levezető; a levezetőhöz tartozó NH00 szakaszoló ill. D02 biztosító aljzat, továbbá NH2/NH3 szakaszolók stb.

Kérhető 2db v. 3db max. 4db 240mm<sup>2</sup> kábel bekötéssel

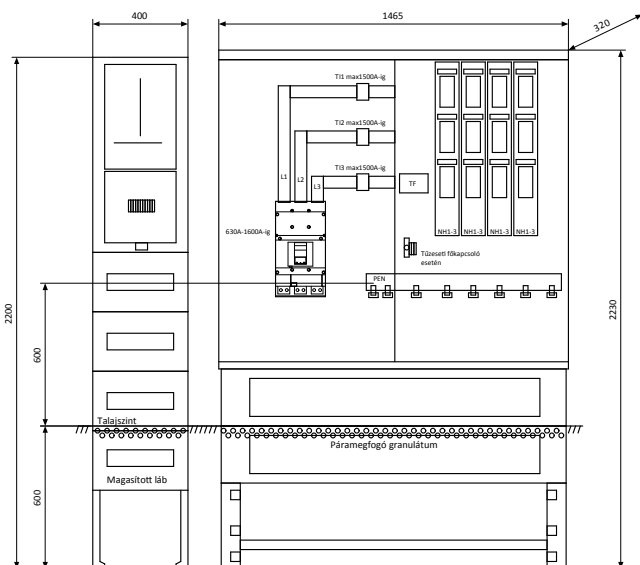

600mm hely áll rendelkezésre a leágazások számára



A GYULAI Kft. által gyártott rendszerengedélyes indirekt fogyasztásmérő szekrények az alábbiak szerint kerülnek átadásra:

- Adattábla, mely tartalmazza a szekrény adatait
- EU Megfelelőségi nyilatkozat, Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv
- Kizárólagos őrizet miatt a szekrény tartalmazza a cylinder zárbetétet, továbbá kipárolgás miatt a páramegfogó granulátumot, valamint a kábelmegfogó bilincseket.

A szekrények telepítéséhez egyéb villamos segédanyagra nincs szükség!



## ELOSZTÓI RENDSZERENGEDÉLYEK

**SORSZÁM:**                      **RENDSZERENGEDÉLY AZONOSÍTÓ:**                      **GYÁRTÓI TÍPUS AZONOSÍTÓ:**

### DIREKT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEINK

1.	GYI20.ES001(IN53)-K-M63A	GYI53-63-SK50/SK (D, E, F, G, H)
2.	GYI20.ES002(IN53)-K-M80A	GYI53-80-SK50/SK (D, E, F, G, H)
3.	GYI20.ES003(IN66)-K-M63A Tf	GYI66-63-00/SK-TF
4.	GYI20.ES004(IN66)-K-M80A Tf	GYI66-80-00/SK-TF
5.	GYI20.ES005(IN66)-K-M63A-V32A	GYI66-63-32-SK50/SK-SK
6.	GYI20.ES006(IN66)-K-M80A-V32A	GYI66-80-32-SK50/SK-SK
7.	GYI20.ES007(IN106)-K-M63A-V32A-H63A	GYI106-63-32-63-SK95/SK-SK-SK
8.	GYI20.ES008(IN106)-K-M80A-V32A-H63A	GYI106-80-32-63-SK95/SK-SK-SK
9.	GYI22.ES045(IN53)-K-M63A	GYI53-63-SK95/SK (K, L, M, N, O)
10.	GYI22.ES046(IN53)-K-M80A	GYI53-80-SK95/SK (K, L, M, N, O)

### CSOPORTOS FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEINK

11.	GYI22.TS047(IN66)-K-2(M63A)-Tf_TI	GYI66-K-2M(63A)-Tf_TI
12.	GYI22.TS048(IN106)-K-3(M63A)-Tf_TI	GYI106-K-3M(63A)-Tf_TI

### MÉRETLEN ELOSZTÓ SZEKRÉNYEINK

13.	GYI20.CO40(HA30)-K2-T	GYIH30-00
14.	GYI20.CO41(HA30)-K3-T	GYIH30-00-00
15.	GYI20.CO42(HA30)-K3-T	GYIH30-SK

### MÉRETLEN KERESZTMETSZETVÁLTÓ SZEKRÉNYEINK

16.	GYI20.CO43(IN40-V2)-K5-Sz	GYI40-V2
17.	GYI20.CO44(IN26-V00)-K2-Sz	GYI26-V00

### INDIREKT (ÁRAMVÁLTÓS) FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEINK

18.	GYI20.AS009(IN80VE+40)-K-100A	GYI80+40-K-100A-2/2
19.	GYI20.AS010(IN80VE+40)-K-150A	GYI80+40-K-150A-2/2
20.	GYI20.AS011(IN80VE+40)-K-200A	GYI80+40-K-200A-2/2
21.	GYI20.AS012(IN80VE+40)-K-250A	GYI80+40-K-250A-2/2
22.	GYI20.AS013(IN80VE+40)-K-300A	GYI80+40-K-300A-2D/2D
23.	GYI20.AS014(IN80VE+40)-K-400A	GYI80+40-K-400A-3D/3D
24.	GYI20.AS015(IN80VE+40)-K-500A	GYI80+40-K-500A-3D/3D
25.	GYI20.AS016(IN106HO)-K-100A	GYI106-K-100A-2/1
26.	GYI20.AS017(IN106HO)-K-150A	GYI106-K-150A-2/1
27.	GYI20.AS018(IN106HO)-K-200A	GYI106-K-200A-2/1
28.	GYI20.AS019(IN106HO)-K-250A	GYI106-K-250A-2/1
29.	GYI20.AS020(GS81)-K-100A	GYI81-K-100A-2/2
30.	GYI20.AS022(GS81)-K-150A	GYI81-K-150A-2/2
31.	GYI20.AS024(GS81)-K-200A	GYI81-K-200A-2/2
32.	GYI20.AS026(GS81)-K-250A	GYI81-K-250A-2/2
33.	GYI20.AS028(GS81)-K-300A	GYI81-K-300A-2D/2D
34.	GYI20.AS030(GS81)-K-400A	GYI81-K-400A-3D/3D
35.	GYI20.AS032(GS81)-K-500A	GYI81-K-500A-3D/3D
36.	GYI20.AS021(GS114)-K-100A	GYI114-K-100A-2/2
37.	GYI20.AS023(GS114)-K-150A	GYI114-K-150A-2/2
38.	GYI20.AS025(GS114)-K-200A	GYI114-K-200A-2/2
39.	GYI20.AS027(GS114)-K-250A	GYI114-K-250A-2/2
40.	GYI20.AS029(GS114)-K-300A	GYI114-K-300A-2D/2D
41.	GYI20.AS031(GS114)-K-400A	GYI114-K-400A-3D/3D
42.	GYI20.AS033(GS114)-K-500A	GYI114-K-500A-3D/3D
43.	GYI20.AA034(IN106Q)-Á-400A	GYI106-Á-400A-FK/3D + (PRIMER fogyasztásmérő szekrény)
44.	GYI20.AA035(IN106Q)-Á-500A	GYI106-Á-500A-FK/3D + (PRIMER fogyasztásmérő szekrény)
45.	GYI20.AA036(IN106Q)-Á-630A	GYI106-Á-630A-FK/3D + (PRIMER fogyasztásmérő szekrény)

### PRIMER FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEINK

46.	GYI20.AM037(HA50-PRIMER)-F	GYIH50-F-PRIMER
47.	GYI20.AM038(RI60-PRIMER)-F	GYIR60-F-PRIMER
48.	GYI20.AM039(IN40-PRIMER)-F	GYI40-F-PRIMER

A GYULAI Kft. által gyártott rendszerengedélyes direkt fogyasztásmérő szekrények az alábbiak szerint kerülnek átadásra:

- Adattábla, mely tartalmazza a szekrény adatait
- EU Megfelelőségi nyilatkozat, Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv
- Kizárólagos őrizet miatt a szekrény tartalmazza a cylinder zárbetétet, továbbá kipárolgás miatt a páramegfogó granulátumot, valamint a kábelmegfogó bilincseket.

A szekrények telepítéséhez egyéb villamos segédanyagra nincs szükség!





## PROFILUNK:

- + erősáramú és specializált ipari automatizálási és irányítástechnikai alkatrészek, eszközök, berendezések nagykereskedelmi fogalmazása,
- + erősáramú energia elosztók, fázisjavító berendezések tervezése és szerelése,
- + irányítástechnikai és automatizálási elosztók tervezése és szerelése, azok folyamatainak (PLC vezérléseknek) programozása és megvalósítása,
- + gépek és technológiai folyamatok, rendszerek automatizálása.



## NAGYKERESKEDELEM



## TERVEZÉS



## VILLAMOS ELOSZTÓ SZERELÉS



## GÉPEK GYÁRTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA



## RENDSZERENGEDÉLYES FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK

GYULAI Irányítástechnikai Kft.  
4030 Debrecen, Álmos utca 5-7.  
Telefon: +36 52 470 500  
Fax: +36 52 470 510  
E-mail: [gyulaikft@gyulaikft.hu](mailto:gyulaikft@gyulaikft.hu)  
Web: [www.gyulaikft.hu](http://www.gyulaikft.hu)

IPARI  
ELEKTROMOS  
MEGOLDÁSOK



[www.gyulaikft.hu](http://www.gyulaikft.hu)